

Betingelser for arbejde i nærheden af NKE-Elnets forsyningsanlæg

– Jordkabler for lavspænding (0,4 kV) og højspænding (10 kV)

Rekvirering af kort og planer

Entreprenøren eller enhver anden, der iværksætter og er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg, skal være i besiddelse af kabelplaner, signaturforklaringer og disse betingelser, og disse skal også være til stede på arbejdsstedet.

Vær opmærksom på, at ledningsplanerne kun gælder i 2 måneder fra udstedelsesdatoen – derefter skal du hente nye i www.ler.dk.

Mål


Vær opmærksom på målestoksforholdet ved udprint.

Stikledning

Placering af private stikledninger fra forsyningsnettet til vores kunder er vist som signaturer, da NKE-Elnet ikke kender beliggenheden.

Respektafstande for kabler

Over, under og ved siden af kablet: 1 meter.

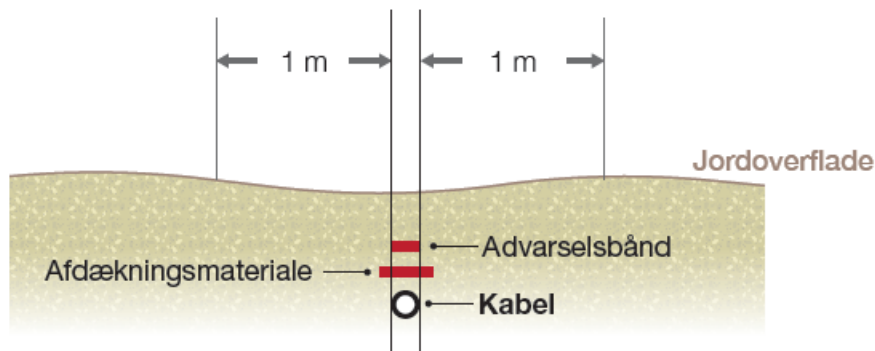

Husk tegninger over kablernes placering i jorden. Støder du på advarselsbånd eller afdækningsmateriale, er du inden for respektafstanden. Standt gravningen, og kontakt NKE-Elnet!

Arbejder inden for respektafstanden

Ved arbejder inden for respektafstanden skal du altid træffe aftale om forholdsregler med NKE-Elnet.

Ved jordarbejder inden for respektafstanden, skal du advisere os mindst 12 arbejdsdage før af hensyn til evt. varsling om afbrydelse af berørte kunder.

Vi gør opmærksom på, at ikke alle kabler kan afbrydes med dette varsel, og at visse kabler kun kan afbrydes i kortere tid.

Hvis det er nødvendigt at afholde ledningsejermøde, skal entreprenøren indkalde os med et varsel på mindst 8 arbejdsdage på tlf. 55 78 60 00.

Ved arbejde inden for respektafstanden skal entreprenøren foretage lokalisering ved prøvegravning.

Styrede underboringer

Hvis der er styrede underboringer i det søgte område, og der er risiko for at grave inden for respektafstanden, skal du henvende dig til NKE-Elnet. Styrede underboringer fremgår på udleverede oversigtstegninger i PDF.

Omkostninger

Deltagelse i ledningsejermøder, afbrydelser og instruktion sker uden beregning, hvorimod andre ydelser i forbindelse med arbejder i nærheden af NKE-Elnets elforsyningsanlæg udføres efter regning.

Prøvegravning

Prøvegravning er håndgravning, og der skal anvendes spade eller skovl – aldrig greb. Ved 0,4 kV-kabler må der graves til kablet. Ved 10 kV-kabler må der graves til dækpladeflise. Ved stationer må der graves indtil en afstand af 3 m.

Afmærkning af kabler

Er det ikke muligt ud fra kabelplaner og prøvegravninger at lokalisere kablerne, vil NKE-Elnet efter anmodning foretage afmærkning på jordoverfladen med pløkke eller afstribning.

Frigravning/krydsning af 10 kV-kabler

Frigravning af 10 kV-kabler må kun ske efter nærmere aftale.

Ansvar og skader

Forvoldes der skader på NKE-Elnets elforsyningsanlæg i forbindelse med entreprenørarbejde, vil skadevolderen blive gjort ansvarlig i henhold til gældende erstatningsregler, se Bekendtgørelse nr. 1112 af 18/08/2016: "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg".

Hvis skaden sker

Kommer du selv eller andre til skade:

- Ring omgående alarm 112
- Ring til NKE-Elnet på tlf. 55 78 60 00
- Afvent hjælp.

For mere information se vores hjemmeside: www.nke-elnet.dk/til-elnetkunder/ledningsoplysninger, hvor du også kan finde brochuren "Pas på ledningerne og livet".

Kontaktoplysninger

I bunden af siden finder du kontaktoplysninger til brug i sager vedrørende:

- Indkaldelse til ledningsejermøde
- Spørgsmål til de udleverede ledningsoplysninger fra LER
- Anmodning om ledningspåvisning. Kontakt os venligst, inden arbejdet påbegyndes.